




**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Виконавчий директор  
 КП «УКРЕНЕРГО»  
 Андрій ПОЗНЯК  
 від "01.08.2025" 2025р.



**ПОГОДЖЕНО**  
 Міський голова  
 Юрій ФОМІЧЕВ  
 від "01.08.2025" 2025р.

Температурний графік роботи теплових мереж м.Славутич на 2025 – 2026 роки

Температура зовнішнього повітря t <sub>в.п.</sub>	Розрахункова температура мережевої води		Теплова потужність (Гкал/час)
	t <sub>г.в.к.</sub>	t <sub>з.в.к.</sub>	
10,0	70,0	56,3	13,7
9,0	70,0	55,2	14,8
8,0	70,0	54,2	15,8
7,0	70,0	53,0	17,0
6,0	70,0	51,9	18,1
5,0	70,0	50,9	19,1
4,0	70,0	49,8	20,2
3,0	70,0	48,7	21,3
2,0	70,0	47,6	22,4
1,0	70,0	46,5	23,5
0,0	70,8	46,4	24,4
-1,0	72,9	47,6	25,3
-2,0	74,9	48,7	26,2
-3,0	77,0	49,9	27,1
-4,0	79,0	51,0	28,0
-5,0	81,1	52,2	28,9
-6,0	83,1	53,3	29,8
-7,0	85,0	54,4	30,6
-8,0	86,9	55,5	31,4
-9,0	88,8	56,6	32,2
-10,0	90,7	57,7	33,0
-11,0	92,6	58,8	33,8
-12,0	94,4	59,8	34,6
-13,0	96,2	60,9	35,3
-14,0	98,4	61,9	36,5
-15,0	100,6	63,0	37,6
-16,0	102,4	64,0	38,4
-17,0	104,2	65,0	39,2
-18,0	105,9	66,0	39,9
-19,0	108,2	67,0	41,2
-20,0	110,7	68,0	42,7
-21,0	112,9	69,0	43,9
-22,0	115,0	70,0	45,0

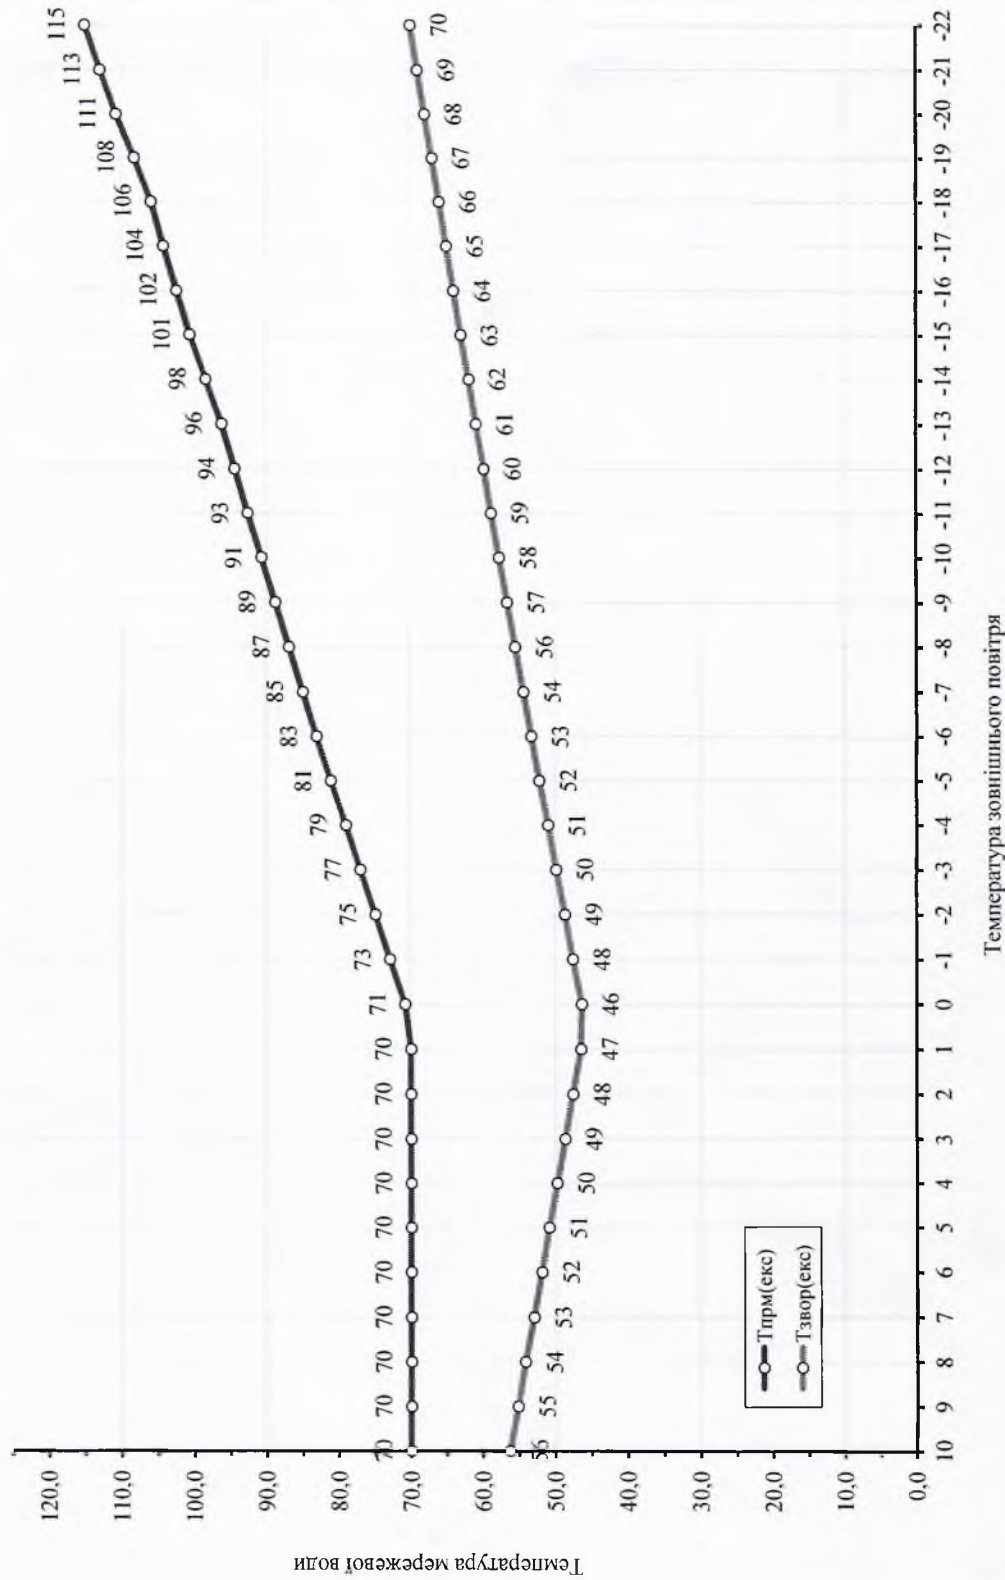

Температура зовнішнього повітря